

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

ТОВ "Випробувально-сертифікаційний центр "ПІВДЕНТЕСТ"

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 7-А, офіс 14,

тел/факс (056) 370-18-23

Акредитована Національним агентством
з акредитації України
на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
Атестат акредитації № 2Н485 від 25.10.2013 р.
дійсний до 24.10.2018 р.



2Н485
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник випробувальної лабораторії
ТОВ "ВСП "Південтест"



О.Я. Пікуш

15 вересня 2016 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

15 вересня 2016 р.

№ Л032/09-16

Випробувальна лабораторія ТОВ "Випробувально-сертифікаційний центр "Південтест" провела контрольні випробування:

вікно ПВХ з профілю В-58 Vinkalend, 4-камерний, монтажна глибина 58 мм — 1 шт.

(назва продукції, що сертифікується, код ДКПП, ТН ВЕД)

Заявник випробувань: ТОВ «Вікналенд»

07330, обл. Київська, смт. Димер, вул. 40 жовтня, буд.22-Е

Випробування проводились на підставі: листа № 01/9 від 01.09.2016 р.

Виробник: ТОВ «Вікналенд»

07330, обл. Київська, смт. Димер, вул. 40 жовтня, буд.22-Е

Нормативний документ виробника, позначення та назва: —

Всього аркушів: 4

Забороняється повне або часткове передруковування протоколу без дозволу ТОВ "ВСП "Південтест"

Протокол поширюється тільки на випробовуваний зразок!

Ф-НЯ-10/В від 20.10.2015 р.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ

1.1. План та методи відбирання зразка(ів): згідно листа № 01/9 від 01.09.2016 р.

(позначення та назва НД, іншого документу, в якому встановлені вимоги та правила відбору, або посилання на рішення органу з сертифікації продукції)

1.2. Акти відбору та ідентифікації зразка(ів) від _____ складені представником
(дата)

(організація, посада, філія, та ініціали особи, що виконала відбір)

1.3. Зразок(ки) одержаний(і), перевірений(і) на придатність, ідентифікований(і) та зареєстрований(і) випробувальною лабораторією ТОВ "ВСЦ "Південтест"
з 01.09.2016 р., реєстраційні номери: № 1

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПРОБУВАНЬ

2.1. Випробування проводились у період: з 01.09 по 15.09.2016 р.

2.2. Фактична адреса випробувальної лабораторії:

49054, м. Дніпропетровськ, пр.. Калініна, 50 тел. 371-02-61

2.3. Використаний метод випробування: згідно п. 3.2 протоколу (графа 2 таблиці)

2.4. Випробування зразка(ів) проводилось на відповідність

ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій.
Загальні технічні умови.

(вимоги нормативного документа)

2.5. Процедури випробування, у тому числі, засоби, умови та операції проведення вимірювання, оцінювання точності (правильності та прецизійності) методів та результатів вимірювання, встановлені нормативними документами на методики випробування та вимірювання.

2.6. Частково випробування проводились у субпідрядній ВЛ: не проводились

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИПРОБУВАНЬ

3.1 Загальні умови випробувань відповідно до вимог методик випробувань.

3.2 Показники, методи та місце, де проводились випробування:


Найменування показника (характеристики) продукції	Метод випробувань (вимірювань) згідно НТД	Місце випробувань (приміщення, випробувальна ділянка та ін.)
1	2	3
<u>ДСТУ Б В.2.7-130:2007</u>		
Опір теплопередачі, п.4.5	п.8.12, ДСТУ Б В.2.6-17	Приміщення ТОВ "ВСЦ "Південтест"

3.3. Умови проведення випробувань:

Приміщення, майданчик, ділянка та інше	Температура, °С	Відносна вологість, %	Атмосферний тиск, кПа	Інші параметри згідно методик випробувань (вимірювань)
	Згідно НД / Фактичне значення	Згідно НД / Фактичне значення	Згідно НД / Фактичне значення	Згідно НД / Фактичне значення
1	2	3	4	5
Приміщення ТОВ "ВСЦ "Південтест"	—	—	—	—
	21,7 – 22,4	52,7 – 62,8	100,8 – 101,5	—

4. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Найменування показника продукції (режиму випробувань)	Найменування, тип	Метрологічні характеристики	Інв. № або Зав. №	Дата калібрування (атестації)
1	2	3	4	5
Температура та відносна вологість	Гігрометр психрометричний ВИТ-1	(20...90) % вологість (0...25) °С	43	10.2015
	Барометр-анероїд БАММ-1	80...106 кПа	45	09.2016
Геометричні розміри	Штангенциркуль ШЦЦ-ІІІ-2000-0,1	(800...2000 мм), ц.д.0,1	11	03.2016
	Рулетка вимірювальна ЗПКЗ-20АУТ/1	(0...20) м, кл. 3	96.001	10.2015
	Лінійка вимірювальна металева	(0...1000) мм, ц.п.1мм	96.001	10.2015
	Набір щупів № 2	(0,02...0,3) мм, кл.2	97.001	10.2015
	Кутомір з ноніусом тип І	(0...180)°, пох. ±2'	71101	06.2015
	Штангенциркуль ШЦЦ-І-125-0,01 з глибоміром	(0...125) мм, шаг дискретності 0,01 мм	80303851	09.2016
	Універсальна кліматична камера УК-4	темп. від -20 до +20°С, поток повітря до 500 м³/год та води 3 м³/год	1	05.2015

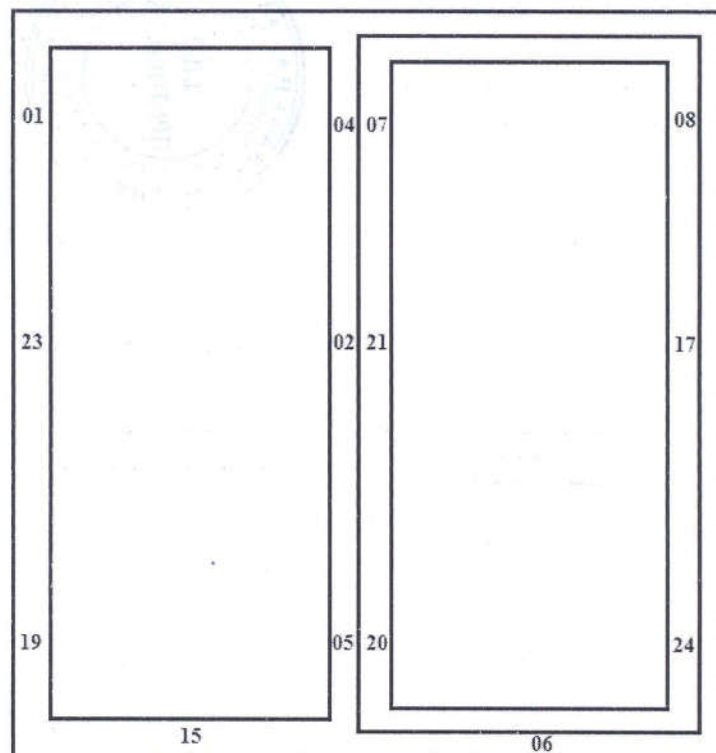

мал. 1 — схема розташування датчиків на випробуваному зразку

5. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Протокол № Д032/09-16 від 15.09.2016 р.
аркуш 4, всього 4 аркушів

Найменування показників (характеристик) продукції	Номер пункту НД	Нормовані значення			Фактичні значення	Нормативні документи на методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-130:2007						
Приведений опір теплопередачі, м ² · К/Вт	п.4.5	— клас 1 – від 0,9 м ² ·К/Вт та вище;	рама	нитості	створка	п.8.15, ДСТУ Б В.2.6-17
		— клас 2 – від 0,8 м ² ·К/Вт до 0,89 м ² ·К/Вт включно;				
		— клас 3 – від 0,7 м ² ·К/Вт до 0,79 м ² ·К/Вт включно;	0,80	0,81	0,80	
		— клас 4 – від 0,6 м ² ·К/Вт до 0,69 м ² ·К/Вт включно;				
		— клас 5 – від 0,5 м ² ·К/Вт до 0,59 м ² ·К/Вт включно.	Середнє значення: 0,80			

6. Опис, стан та ідентифікація виробу, що пройшов випробування: Відхилень від норм не відзначено
7. Відхили, доповнення, винятки: Випробування проводились у обсязі, обумовленому із заявником
8. Окремі думки, погляди та тлумачення: Вимоги НД, що не знайшли відображення у протоколі на випробуванні зразки не розповсюджуються

Виконавці:

інженер з налагодження та випробувань



А.В. Олійник

Забороняється повне або часткове передруккування протоколу без дозволу ТОВ "ВСП "Південтест"
Протокол поширюється тільки на випробовуваний зразок!

Ф-НД-10/В від 20.10.2015 р.